

北京市地方标准 (DB11/T 2043-2022)

《突发性地质灾害监测站点运行规程》

宣贯培训材料

北京市规划和自然资源委员会


提 纲

- 一、编制背景
- 二、规程框架及特点
- 三、编制内容


一、编制背景

1. 突发性地质灾害现状

地质灾害隐患点

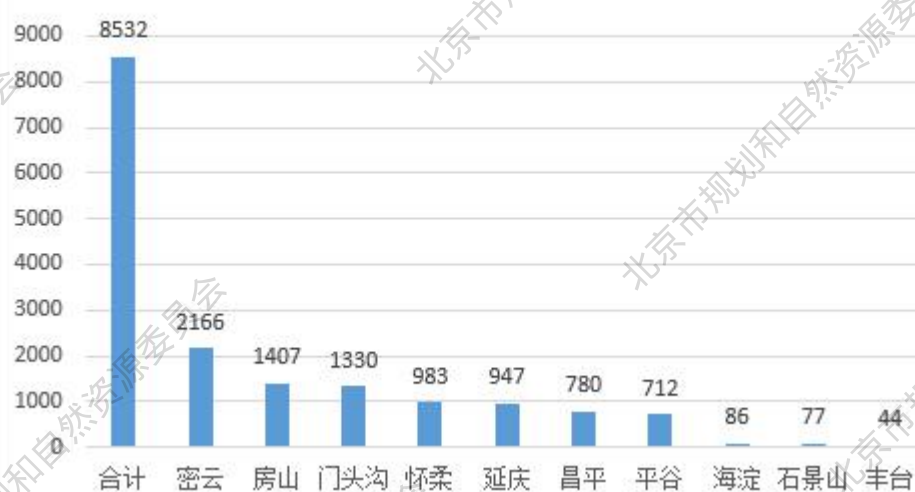

2023年8532处

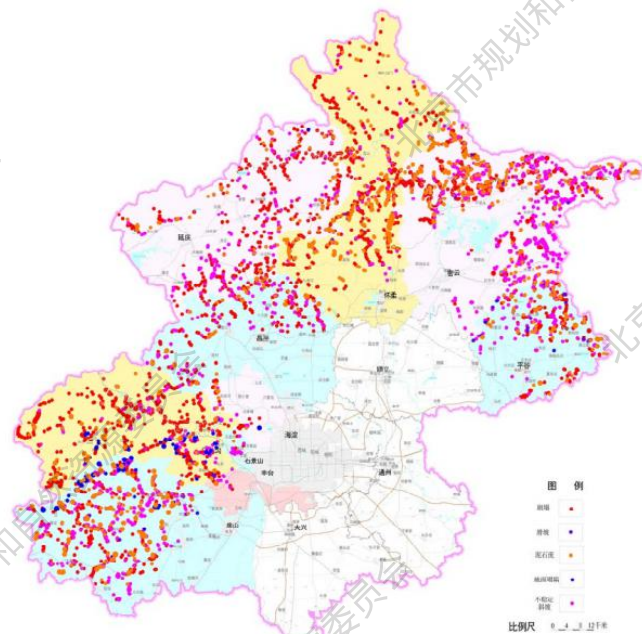

泥石流

崩塌


滑坡

采空塌陷

一、编制背景

2. 突发性地质灾害监测站点建设

市灾防所自2014年承建北京市突发地质灾害监测预警系统来，目前已经建成北京市突发地质灾害监测预警系统，共建设**4个监测站**；建立了**预警信息系统平台**；完成了全市重要的**477处**突发地质灾害隐患点的专业监测，其中**泥石流431处**，**崩塌31处**，**采空塌陷13处**，**滑坡2处**，共布设专业监测设备**1887台**，涉及**16种**设备类型。该系统的建设也是**国内全省域**突发地质灾害监测工作的**先例**。

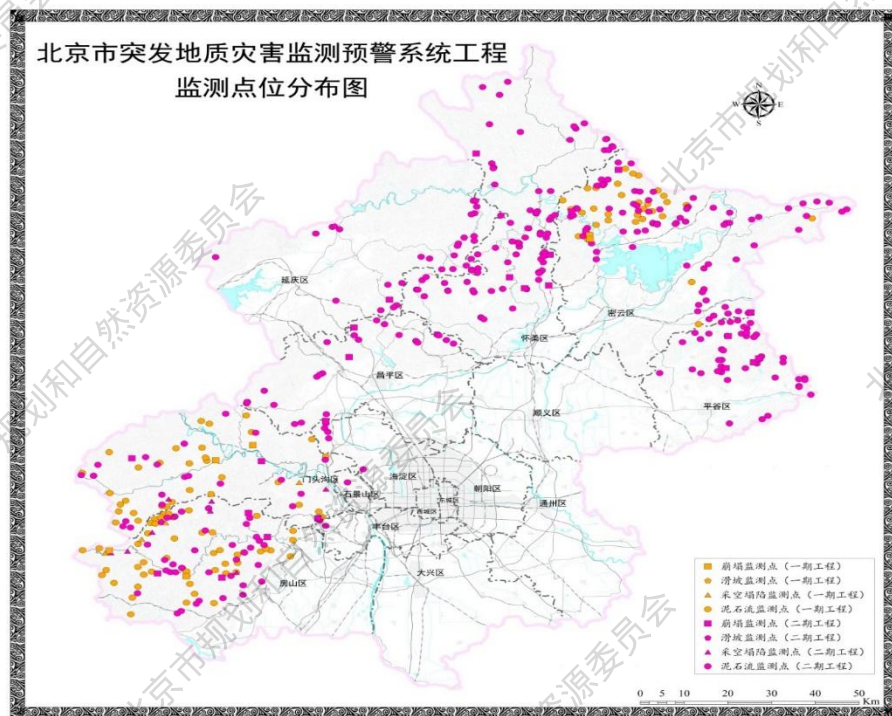

一、编制背景

1. 北京突发性地质灾害监测站点建设



为获取突发性地质灾害的变化信息而布设的监测点，
由传感器和配套装置构成。

一、编制背景

泥石流实验室



土工实验室



针对突发性的地质灾害建立的具有数据传输存储、前沿指挥或集成科普宣传、实验测量、学术交流功能为一体的建筑体。

陈列室



科普室



会商室



一、编制背景



会商室



展陈室



浅层地温能实验室

一、编制背景

2. 其他省市突发性地质灾害监测站点建设


2021年，天津市对12处风险较大的滑坡安装了物联网监测设施（GNSS监测点、裂缝计、加速度计等55套专业监测设备），初步建立了突发性地质灾害监测预警体系，标志着天津北部山区地质灾害监测预警能力得到提升，为建立专群结合的地质灾害监测预警体系，推动地质灾害网格化监测预警由被动应对向主动预警、实时预警转变，提供了重要技术支撑。



一、编制背景

2. 其他省市突发性地质灾害监测站点建设

河北省已在一些治理难度大、受威胁人口多、致灾体不稳定的灾害隐患点安装了专业监测设施，共计12处70余个监测点，类型主要有裂缝计、GNSS位移计、加速度计等。

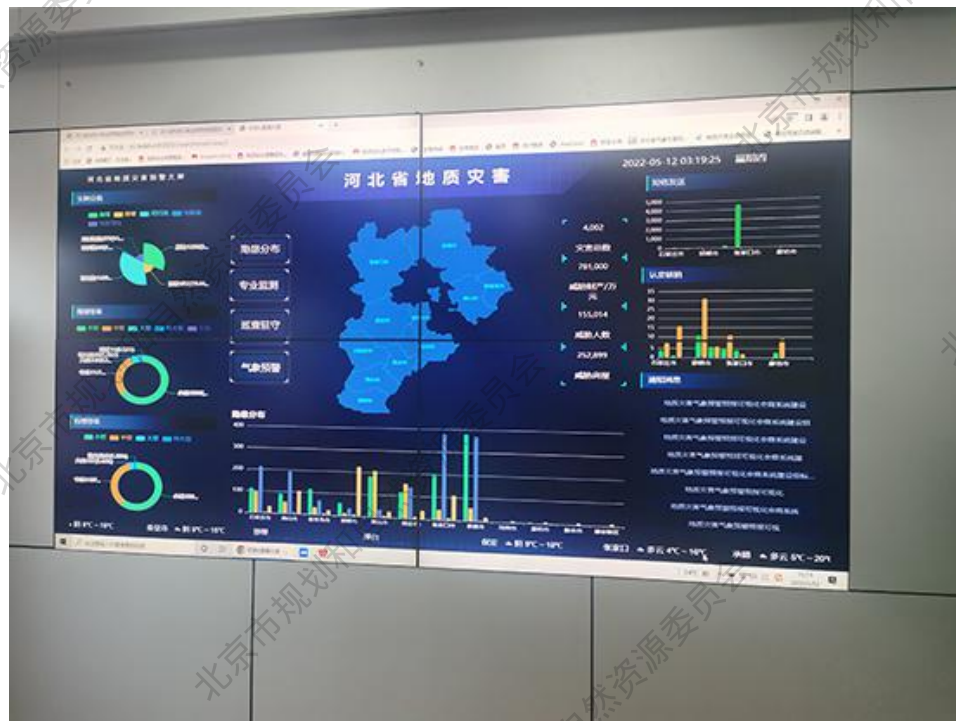

一、编制背景


2. 其他省市突发性地质灾害监测站点建设



对7771处地质灾害隐患点开展自动监测，布设各类地质灾害专业监测点2.6万余处。

一、编制背景


2. 其他省市突发性地质灾害监测站点建设

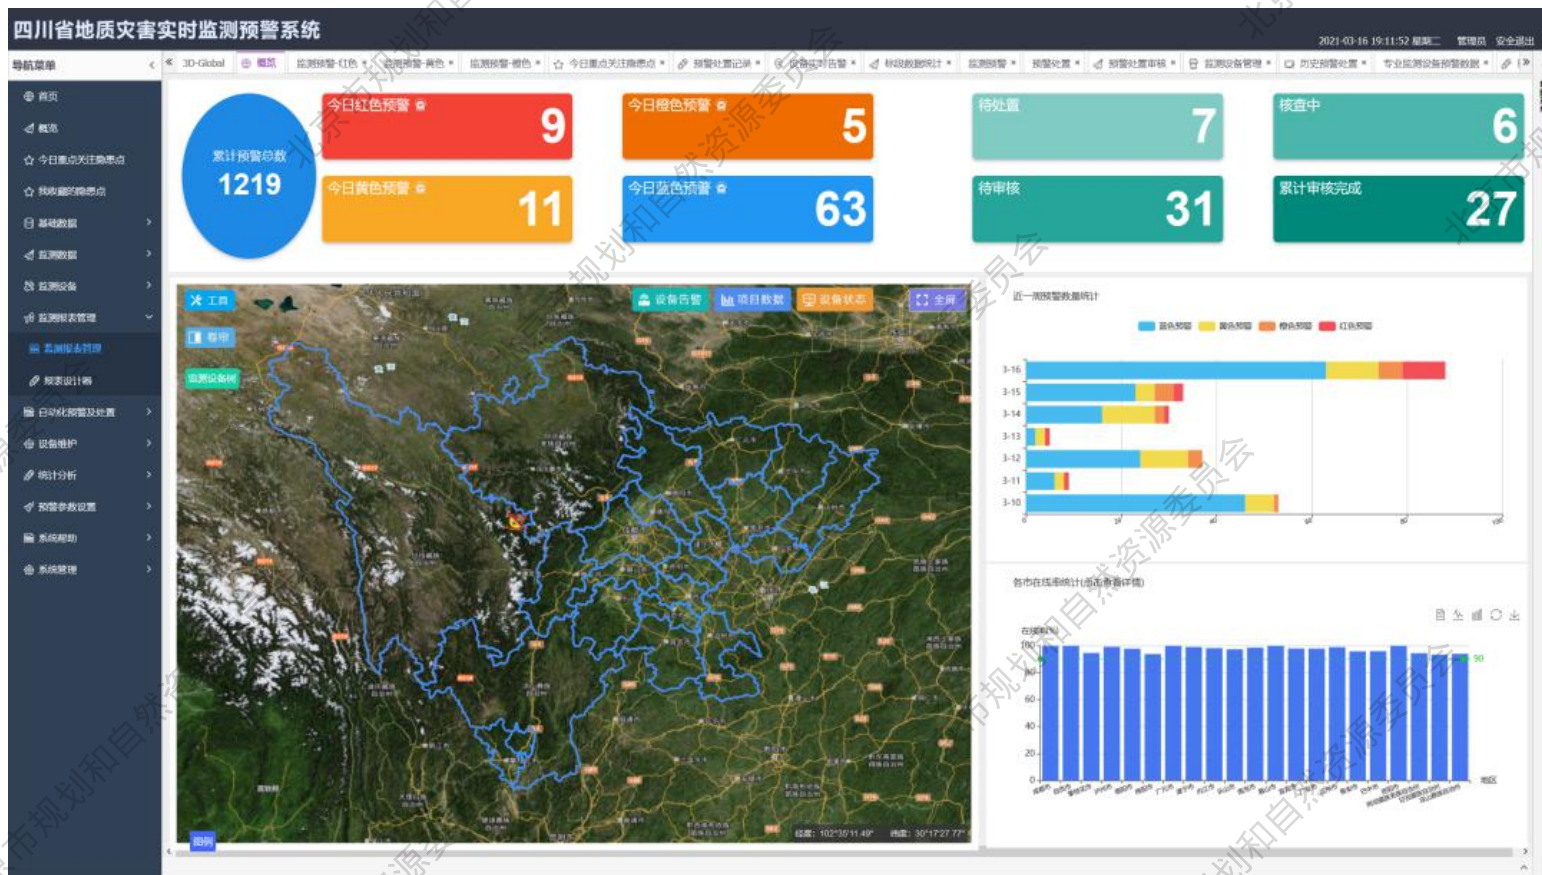

针对威胁30人以上的1.6万余处地质灾害隐患点，布设4.3万处监测点。

一、编制背景

3. 规程编制的必要性——落实要求

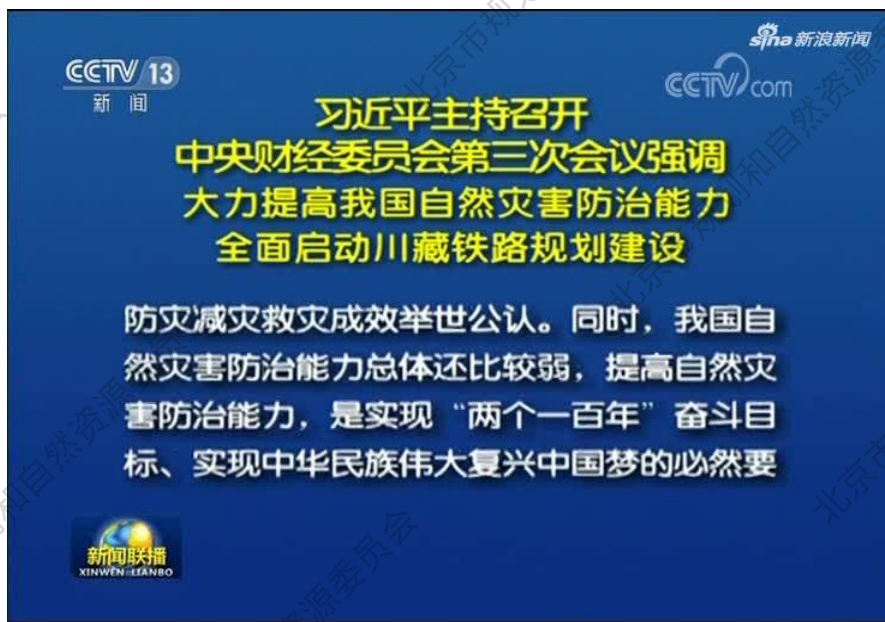

2018年10月10日，提高全社会自然灾害防治能力，实施自然灾害监测预警信息化工程，提高多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力。

(五) 工程治理和技术监测手段不断提升。通过指导各级政府做好威胁居民点地质灾害隐患工程治理，在抵御灾害风险方面发挥了重要作用。同时，我市地质灾害防治科技化、信息化水平不断加强，地勘院通过地质灾害预警预报系统平台，及时推送降雨量、土壤含水率、重点隐患的实时监测影像等相关数据，为地质灾害气象风险预警提供了坚强的技术支撑。冬奥延庆赛区今年也使用上了世界先进水平的监测设备，地质灾害技防水平有效提高。

二、我市地质灾害防治工作面临的形势

北京作为国家首都，有着非常特殊的地位，对地质灾害防治工作标准要求更严、更高，同时北京地区地质条件复杂，地质灾害点多、面广。因此，尽管9月15日我市已

2020年11月10日，市规自委张维主任在2020年全委汛期地质灾害防治工作总结会上的讲话指出，加强地质灾害防治科技化、信息化水平。

十四五规划中指出，提升自然灾害防御水平。

一、编制背景

- ➔ 规程编制的必要性—促进规划和自然资源融合
- ➔ 规程编制的必要性—提供运行技术依据，保障监测站点正常运行。
- ➔ 规程编制的必要性—防灾减灾工作提供决策支撑，增强城市韧性，守护人民生命财产安全。
- ➔ 规程编制的必要性—发挥示范引领作用，促进行业规范健康发展。

提 纲

- 一、编制背景
- 二、**规程框架及特点**
- 三、编制内容

二、规程框架及特点

1. 规程章节框架

ICS 07.060
CCS P 13
备案号: 94921-2023

DB11

北京市地方标准

DB11/T 2043—2022

突发性地质灾害监测站点运行规程

Operating specification of stations and points for monitoring abrupt geohazards

2022-12-27 发布

2023-07-01 实施

北京市市场监督管理局 发布

目次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 监测站点组成、功能及运行流程	2
4.1 组成	2
4.2 功能	2
4.3 运行流程	2
5 监测站运行	3
5.1 监测站规划与选址	3
5.2 监测站运行要求	4
6 监测点运行	4
6.1 监测点选址	4
6.2 基本要求	5
6.3 监测点运行要求	5
6.4 监测点人工看护要求	9
6.5 运行质量控制	9
7 网络设备运行	10
7.1 组成	10
7.2 功能	10
7.3 服务器运行要求	10
7.4 北斗指挥机运行要求	10
7.5 存储设备运行要求	10
7.6 网络通讯设备运行要求	10
8 成果编制	11
附录 A (规范性附录) 运行报告编写提纲	12
附录 B (资料性附录) 监测点维护记录表	14

二、规程框架及特点

2. 规程特点

以多年运行经验为编制基础，实际工作中可操作性强



二、规程框架及特点

2. 规程特点

➡ 规划监测站点建设基础，促进运行工作规范高效



二、规程框架及特点

2. 规程特点

联合业内产建运单位，增强规程使用适用性



二、规程框架及特点

2. 规程特点

■ 填补国内运行技术空白，提升地质灾害监测能力

近年来，中国地质调查局、北京、贵州、四川、云南、浙江、陕西、三峡库区等国家、省市单位相继开展了突发性地质灾害监测工作，但目前尚没有出台关于突发地质灾害监测站点规划选址、运行方面的技术规范、指南、要求、细则等技术文件，本规范填补了国内突发地质灾害监测站点运行领域的空白。

提 纲

- 一、编制背景
- 二、规程框架及特点
- 三、编制内容

二、编制内容

ICS 07.060
OOS P 13

DB11/T 2043—2022

DB11

北京市地方标准

DB11/T 2043—2022

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市规划和自然资源委员会提出并归口。

本文件由北京市规划和自然资源委员会组织实施。

本文件起草单位：北京市地质灾害防治研究所、航天科工惯性技术有限公司、北京江云智能科技有限公司、上海华测导航技术股份有限公司、北京市工程地质研究所。

本文件主要起草人：胡福根、南凌、任凯珍、焦润成、郝春燕、晋建、王海芝、王云涛、韩建超、于淼、张翔超、关爱军、华金玉、罗守敬、刘志杰、李军辉、黄来源、周亮、王山亮、牟春雷、黄鑫、李宏祥、丁鹏、毛玲娟、张新伟、刘立岩、陈一唱。

突发性地质灾害监测站点运行规程

Operating specification of stations and points for monitoring abrupt

geohazards

2022-12-27 发布

2023-07-01 实施

北京市市场监督管理局 发布

引言

突发性地质灾害监测是地质灾害综合防治中的重要手段，其技术支撑作用日益凸显。通过监测站点的布设可及时获取监测数据，实时掌握隐患点动态发展变化，实现突发性地质灾害早期预警的自动化和智能化。而监测站点建于野外，受场地环境、自然破损、配件老化等因素影响易造成设备故障、监测数据中断或失真等情况，因此规范开展监测站点运行并定期维护显得尤为重要。

为规范突发性地质灾害监测站运行维护管理，保障监测点设备正常运转，提高专业监测应用水平，提升突发性地质灾害应急响应能力，有效保护人民生命财产安全，制定本规程。

1、范围

文件规定了突发性地质灾害监测站点运行基本流程、监测站点运行要求、网络设备运行维护要求和运行成果编制内容。

文件适用于崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷突发性地质灾害监测站点运行。

3、术语和定义

3.1 监测站 monitoring station

具备接收、储存、传输、处理监测数据功能及预警响应的设施、场地和实体建筑的统称。

3.2 监测站运行 operation of monitoring stations

保障监测设备正常运转、发挥监测站各项功能的工作。

3.3 监测点 monitoring point

为监测隐患体物理场、位移、诱发因素等变化特征，而布设于隐患体表面、内部或周边有效场地内的监测仪器或设施的统称。

3.4 监测点运行 operation of monitoring points

保障监测设备正常运转、发挥监测点各项功能的工作。

3.5 网络设备运行 operation of network devices

通过开展网络硬件设备检查维护、网络安全系统升级和异常数据筛查分析工作，保障网络设备的正常运转。

4、监测站点组成、功能及运行流程

4.1.1 监测站应由数据接收分析室、会商室、机房和后勤保障用房等组成，可配备实验室、科普室等辅助功能用房。



4、监测站点组成、功能及运行流程

4.1.2 监测点应由一个或多个用于获取信息的传感器或设施及其保证信息准确获取的有效场地组成，常配备通讯单元、电控单元、蓄电系统、支撑系统、机箱、监测标志及保护装置。



4、监测站点组成、功能及运行流程


4.2 功能

4.2.1 监测站应具备接收、储存、传输和处理监测数据的办公和后勤保障功能，可为设备维护、应急调查、应急指挥、避险提供驻地，或辅以科普及科学实验等功能。


4.2.2 监测点主要功能为利用监测设备或设施获取突发性地质灾害场地环境与自身形变特征的监测数据。

4.3 运行流程

为保证监测站点科学、高效、规范运行，其运行流程应遵循接收任务-实施运维-评估总结-结束任务的流程。

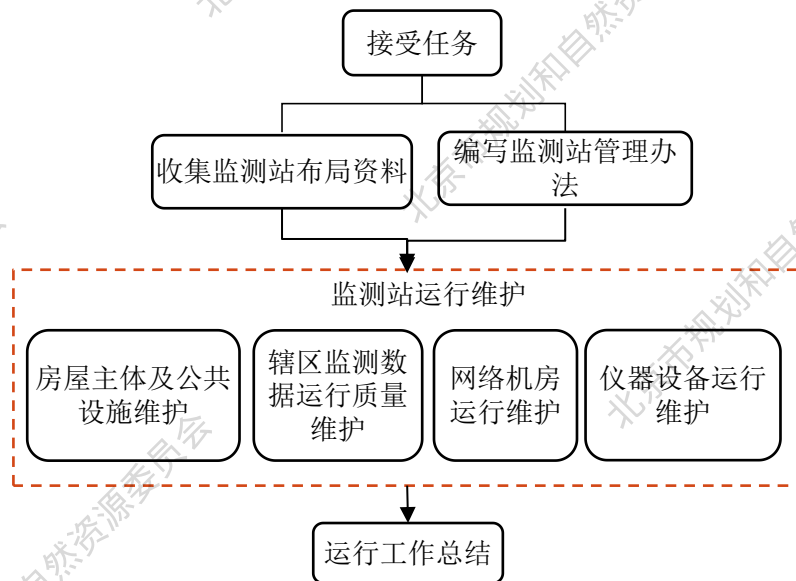

4、监测站点组成、功能及运行流程

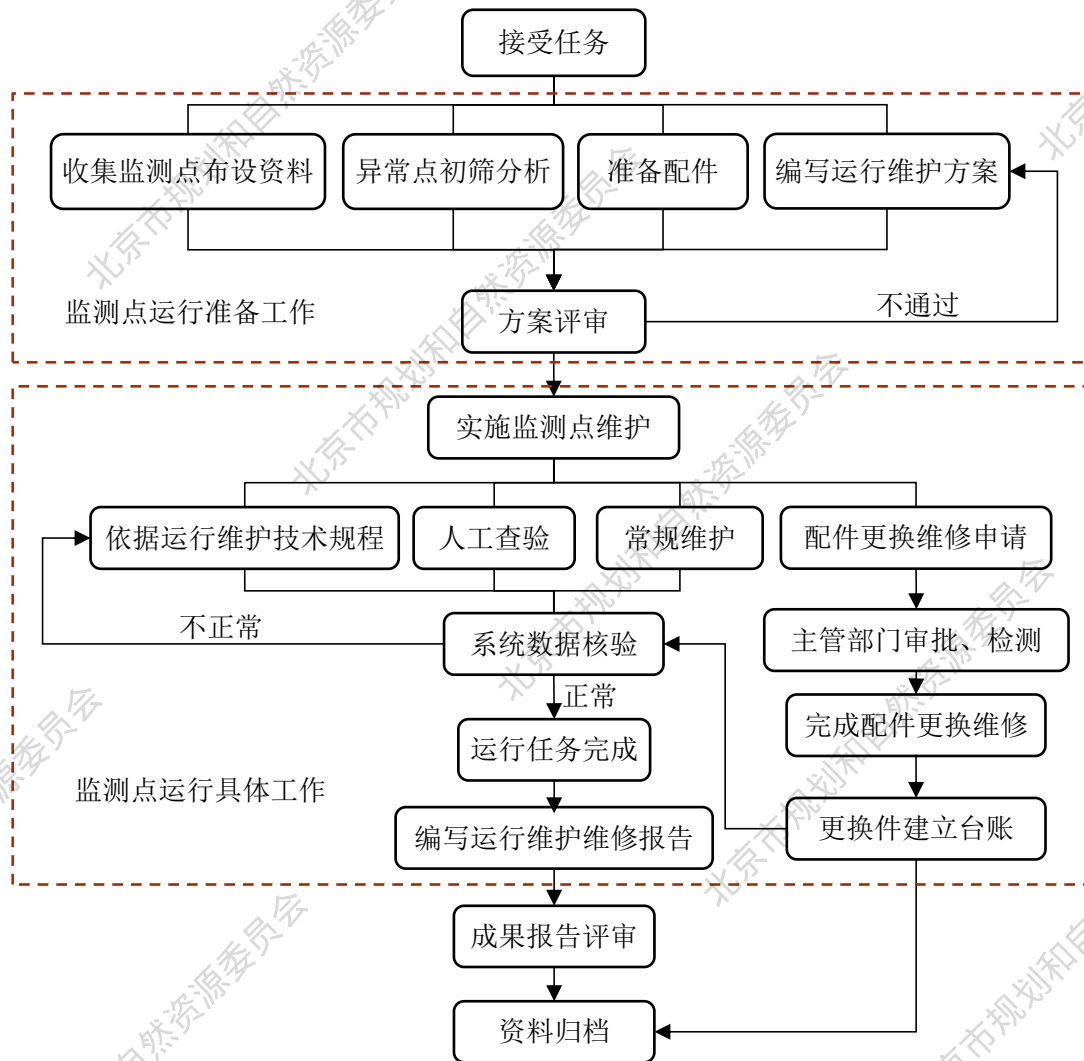

4、监测站点组成、功能及运行流程

创建例行巡检任务

任务信息

*任务名称: 例行维护-20230609 *任务编号: TS20230609105422

*任务说明:

序号	分组名称	组长	分管区域	操作	已选分组及设备
1	测试组2023	test	西城区	添加分组 选择设备	
2	地灾运维中心维...	廖海军	昌平区	添加分组 选择设备	
3	合同管理中心维...	孙佳丽	密云区	添加分组 选择设备	
4	遥感信息中心维...	焦润成	延庆区	添加分组 选择设备	
5	测试1	郝春华	西城区、海淀区、房山区	添加分组 选择设备	
6	数据预警中心测...	曹建	西城区、丰台区、石景山区、海淀区...	添加分组 选择设备	
7	地灾防治研究中...	张长敏	密云区	添加分组 选择设备	
8	勘察设计中中心...	申健	海淀区、门头沟区	添加分组 选择设备	
9	遗迹保护中心维...	郝春燕	平谷区	添加分组 选择设备	
10	调查评价中心维...	吴彬	丰台区、石景山区、房山区	添加分组 选择设备	
11	地灾监测中心维...	胡福根	怀柔区	添加分组 选择设备	

发起任务

提交 取消

序号	任务编号	任务名称	任务说明	创建人	创建时间	统计
5	TS20230426164946	例行维护-20230426	20230426延庆昌平二期前缘监测汛前维护	胡福根	2023-04-26 16:51:41	查看
6	TS20230426161102	例行维护-20230426	20230426房山区二期监测设备汛前维护	胡福根	2023-04-26 16:13:08	查看
7	TS20230426144320	例行维护-20230426	20230426门头沟区二期设备汛前维护	胡福根	2023-04-26 14:45:00	查看
8	TS20230426142213	例行维护-20230426	20230426门头沟区一期设备汛前维护	胡福根	2023-04-26 14:24:56	查看
9	TS20230425154216	例行维护-20230425	20230425房山区一期设备汛前维护	胡福根	2023-04-25 15:43:03	查看
10	TS20230425153459	例行维护-20230425	20230425完成密云区二期监测设备汛前维护	胡福根	2023-04-25 15:36:42	查看
11	TS20230425153125	例行维护-20230425	20230425完成密云区二期监测设备汛前维护	胡福根	2023-04-25 15:33:23	查看
12	TS20230425152538	例行维护-20230425	20230425海淀区二期泥石流、崩塌设备汛前...	胡福根	2023-04-25 15:26:46	查看

任务列表

设备编号	任务编号	任务状态	设备编号	设备名称	安装单位	操作
1	TS20230427153517135	完成	110111112090400022023	房山区十渡镇马安村西台刘占泉家西北侧山沟...	江云伟业	查看 删除
2	TS20230427153517147	完成	1101111102050400031026	房山区张坊镇瓜河村路口前郭家宝家南侧山沟...	江云伟业	查看 删除
3	TS20230427153517138	完成	1101112082060400022025	房山区霞云岭乡石板台村栗树湾沟含水率2026	江云伟业	查看 删除
4	TS2023042715351765	完成	1101110092160400060800	房山区周口店镇车厂村牛鼻沟水位计5008	江云伟业	查看 删除
5	TS2023042715351736	完成	1101111020404000202021	房山区张坊镇三合庄村南流河含水率2021	江云伟业	查看 删除
6	TS202304271535172	完成	1101112082120400010092	房山区霞云岭乡北流河村荒地北沟雨量计0092	江云伟业	查看 删除
7	TS2023042715351764	完成	1101111072160400225402	房山区河北镇口儿村西区分流渠建议5402	江云伟业	查看 删除
8	TS2023042715351753	完成	1101112122110400031040	房山区史家营乡金塔山村东家沟沟次声仪1040	江云伟业	查看 删除
9	TS20230427153517113	完成	1101111120904000055014	房山区十渡镇马安村西台刘占泉家西北侧山沟...	江云伟业	查看 删除
10	TS20230427153517123	完成	110111102030400010076	房山区张坊镇东关上村牛鼻沟含水率雨量计0076	江云伟业	查看 删除
11	TS20230427153517122	完成	1101112082070400176029	房山区霞云岭乡四合村后沟雨量计16029	江云伟业	查看 删除
12	TS2023042715351776	完成	110111202030400176033	房山区佛子庄乡陈家沟村凉水岩雨量计16033	江云伟业	查看 删除
13	TS2023042715351783	异常	1101112102020400022030	房山区佛子庄乡西营村东新泉雨量计2030	江云伟业	查看 删除

4、监测站点组成、功能及运行流程

查看历史信息

未派单 1 创建任务 2 下发任务 3 提交维护单 4 审核任务 5 完成 6


设备基本信息

编号 1101181092230100010083
设备名称 密云区不老屯镇陈家峪水泉果子峪雨量计
设备类型 雨量计
安装单位 航天惯性

任务信息 巡检信息 操作记录

维护前照片

维护后照片

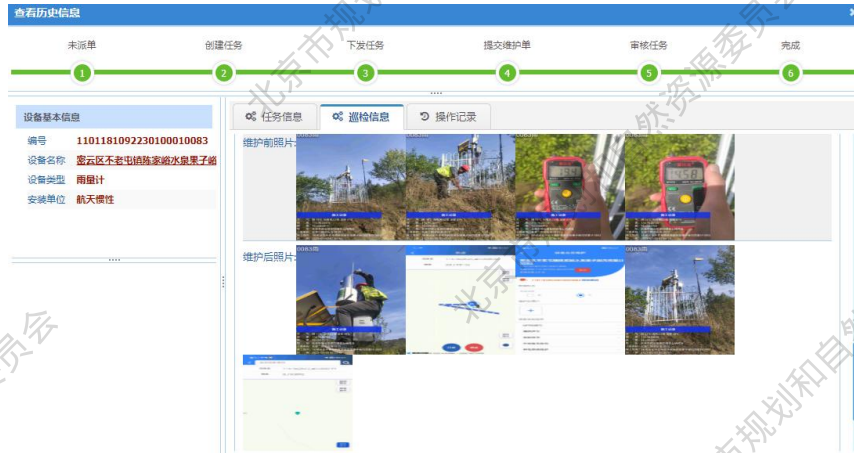

查看历史信息

未派单 1 创建任务 2 下发任务 3 提交维护单 4 审核任务 5 完成 6

设备基本信息

编号 1101181092230100010083
设备名称 密云区不老屯镇陈家峪水泉果子峪
设备类型 雨量计
安装单位 航天惯性

任务信息 巡检信息 操作记录

- 任务已完成
- 2023-05-20 16:49:02 胡福根 执行 审核任务 填写记录: 同意
- 2023-05-18 21:41:49 孙佳丽 执行 审核任务 填写记录: 同意
- 2023-05-18 18:06:32 徐虎 执行 提交任务 填写记录: 现场环境空旷, 太阳能无遮挡, 设备运行正常, 设备供电正常, 雨量计翻斗灵活,
- 2023-05-18 12:11:53 徐虎 执行 撤回任务 填写记录: 撤回
- 2023-05-18 12:11:22 徐虎 执行 提交任务 填写记录: 现场环境空旷, 太阳能无遮挡, 设备运行正常, 设备供电正常, 雨量计翻斗灵活,
- 2023-05-12 10:39:13 孙佳丽 执行 审核退回 填写记录: 无数据, 重新检查设备
- 2023-05-08 08:30:49 徐虎 执行 提交任务 填写记录: 现场环境空旷, 太阳能无遮挡, 设备运行正常, 设备供电正常, 雨量计翻斗

5、监测站运行

5.1 监测站规划与选址

5.1.1 监测站规划应与分区规划、乡镇域规划或街区控规等国土空间规划协调，符合空间、环境重点领域规划的法规要求。

5.1.2 监测站规划应充分考虑可达性及其与监测点的距离，以便于开展监测点运行维护。

5.1.3 监测站场址应选择地势较为开阔平坦的地形，不受地质灾害、洪涝等因素威胁；建设前应对建设场地开展地质灾害危险性评估和环境评价。

5.1.4 监测站场址应具备通讯、供电、供水等功能和条件。

5.1.5 监测站应具备数据接收分析、应急调度指挥、监测设备安装及备品存储、办公及后勤保障等基本功能，相关建筑物应符合GB 21734场址及配套设施抗震设防要求。

5.1.6 监测站内机房信息安全等级保护应符合GB/T 22239要求，其他功能房间应符合GB 50016消防安全要求。

5.1.7 监测站图像监控范围应覆盖功能用房及站内外道路。

5、监测站运行

5.1 监测站规划与选址

5.1.1 监测站规划应与分区规划、乡镇域规划或街区控规等国土空间规划协调，符合空间、环境重点领域规划的法规要求。

5.1.2 监测站规划应充分考虑可通达性及其与监测点的距离，以便于开展监测点运行维护。

5.1.3 监测站场址应选择地势较为开阔平坦的地形，不受地质灾害、洪涝等因素威胁；建设前应对建设场地开展地质灾害危险性评估和环境评价。

5、监测站运行

5.1 监测站规划与选址

5.1.1 监测站规划应与分区规划、乡镇域规划或街区控规等国土空间规划协调，符合空间、环境重点领域规划的法规要求。

5.1.2 监测站规划应充分考虑可达性及其与监测点的距离，以便于开展监测点运行维护。

5.1.3 监测站场址应选择地势较为开阔平坦的地形，不受地质灾害、洪涝等因素威胁；建设前应对建设场地开展地质灾害危险性评估和环境评价。

5、监测站运行

5.1 监测站规划与选址

5.1.4 监测站场址应具备通讯、供电、供水等功能和条件。

5.1.5 监测站应具备数据接收分析、应急调度指挥、监测设备安装及备品存储、办公及后勤保障等基本功能，相关建筑物应符合GB 21734场址及配套设施抗震设防要求。

5.1.6 监测站内机房信息安全等级保护应符合GB/T 22239要求，其他功能房间应符合GB 50016消防安全要求。

5.1.7 监测站图像监控范围应覆盖功能用房及站内外道路。

5、监测站运行

5.2 监测站运行要求

5.2.1 监测站房屋主体及公共设施应定期检查，合理修缮，确保安全。巡检宜每日一次，专项检查宜每月一次，根据完损情况，制定年度维修方案，保证正常使用。

5.2.2 监测站运行应保证及时、稳定地接收和转发辖区内监测点上的数据以及实验设备、网络设备运行正常。

5.2.3 站内网络机房应制定运行维护管理办法，确保以下要求：

- a) 机房内温度、湿度、空气洁净度等指标应符合要求，确保机房各区域处于良好的工作环境以及各设备正常运行；
- b) 温湿度、烟雾、门磁、摄像机等监控探头保持性能良好、运行正常；
- c) 建立定时检验计划，对机房空调、供电、消防、监控、防雷、防静电、防水、防盗及门禁等相关设施进行检验、维护；

5.2.4 科学实验、科普宣传、应急指挥等功能性仪器、设备应建立负责人制度，确保以下要求：

- a) 各区域责任人负责相应区域内的仪器、设备的日常保养；
- b) 建立完整基础设施、设备登记台账，应包含全部基础设施设备清单，关键设施设备应统计使用情况、维护保养频次等信息；
- c) 建立定时检验计划，重点排查设备运行隐患、按设备说明要求更换耗材及备件。

5、监测站运行

地灾监测站管理规定

总 则

第一条 为规范监测站管理，提升我所突发地质灾害科研水平、监测预警精准度和科普宣传教育，根据国家、北京市、地勘局和地研所有关文件规定，结合监测站实际，特制定该规定。

第二条 全站各项工作坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，认真贯彻党的路线、方针和政策，求真务实，奋发有为，调动和凝聚一切积极因素，努力推动地灾监测预警工作发展，保障首都地灾防治安全。

第三条 站内全体职工要在党委统一领导下，遵纪守法、忠于职守、顾全大局、爱岗敬业、各司其职；各部门之间要加强沟通、团结协作，确保全站各项工作的落实。

第一章 监测站治安保卫管理规定

第四条 为维护站内正常的工作秩序，创造良好的工作环境，保护站内职工的人身和财产安全，根据相关规定及站

密云监测站实验室管理使用规定

(京地研〔2019〕 号)

第一章 总 则

第一条 为规范实验室使用和管理，根据《北京市地质研究所规章制度汇编》(2017年)等有关规定，结合监测站实际，制定本规定。

第二条 本规定所指实验室包括土工实验室、泥石流模拟实验室和滑坡模拟实验室。

第三条 地灾监测站管理委员会是实验室的综合管理部门，为实验室使用的最终核准和监督管理部门。

第二章 实验室的管理使用规定

第四条 实验室使用按照“谁主管、谁负责”的原则实行责任审批制度。所领导按职责分工，在职权范围内审批实验室使用。

第五条 凡有下列情况之一的，可拒绝使用：

- (一) 未经规定程序审核批准或批准权限不当的。
- (二) 非本所职工或与所工作、业务无关的。
- (三) 两次以上使用试验设备不当造成损坏的。

第六条 实验室钥匙由专人负责保管。使用实验室前，要认真审核，明确实验室使用符合规定，并在使用实验室使

6、监测点运行

6.1 监测点选址

6.1.1 监测点选址应具备良好的**通视、通风、光照、通讯**等条件。

6.1.2 监测点应具备较好的人机可达性和一定的基础条件，**便于安装稳固，易于维护**。

6.1.3 针对单个地质灾害隐患可根据实际监测需求**设置一个或多个监测点**。



a) 监测点周边应空旷、平坦，无高大树木、建筑或其他工程设施；或点位正南向45度以上无遮挡；

b) 监测点应满足无线网络信号源数据传输基本信号质量，北斗通信可正常传输；

c) 监测点应远离电磁干扰设备或设施；

d) 监测基准点应布置在形变监测区以外的稳定岩土体上，且视线开阔、便于区域联测。

6、监测点运行

6.1 监测点选址

6.1.4 崩塌监测点应根据崩塌类型、控制性结构面产状、崩塌威胁对象及影响范围布设。




- 地表位移监测点应主要布设在崩塌体上；
- 裂缝监测点应安设在裂缝两侧，且宜布设在裂缝较宽或位错速率较大部位；
- 多形态监测点应安设在崩塌体表面；
- 监测运动轨迹和运动参数的视频监控摄像机应安放在崩塌影响范围以外；
- 雨量监测点宜布设在崩塌影响范围以外地势较高且稳定的地段。

6、监测点运行

6.1 监测点选址

6.1.5 滑坡监测点应根据**滑坡的形态及变形特征、通视条件**进行布设。

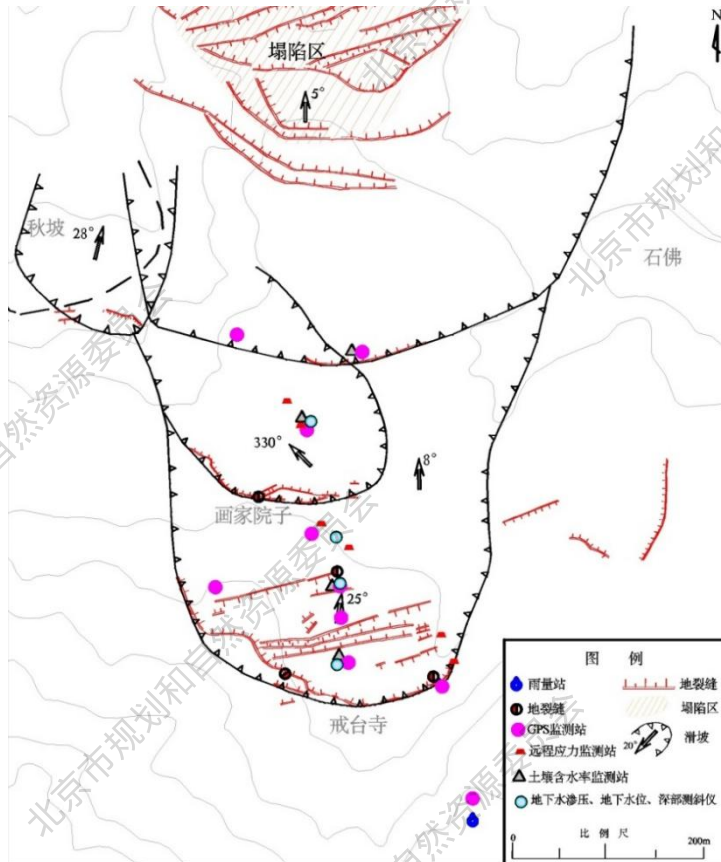

a) 监测点(线)应采用主、辅剖面法布设,纵、横监测线布设数量不少于1条;当需布设多条监测线时,线间距宜为20~30米;

b) 主监测线应结合滑坡分区,沿滑坡的主滑方向布设,推移式滑坡位移监测点应重点布设于滑坡中、后部;牵引式滑坡位移监测点应重点布设于滑坡的中、前部;


c) 纵向监测线应延伸至滑坡后缘、前缘以外一定范围,应能反映滑坡的前缘、中部、后缘的变形特征;

d) 横向监测线宜布设在滑坡中部至前缘剪出口之间,并向两侧延伸至滑坡边界以外一定范围。

6、监测点运行

6.1 监测点选址

6.1.6 泥石流监测点布置应覆盖泥石流沟形成区、流通区和堆积区整个沟域。

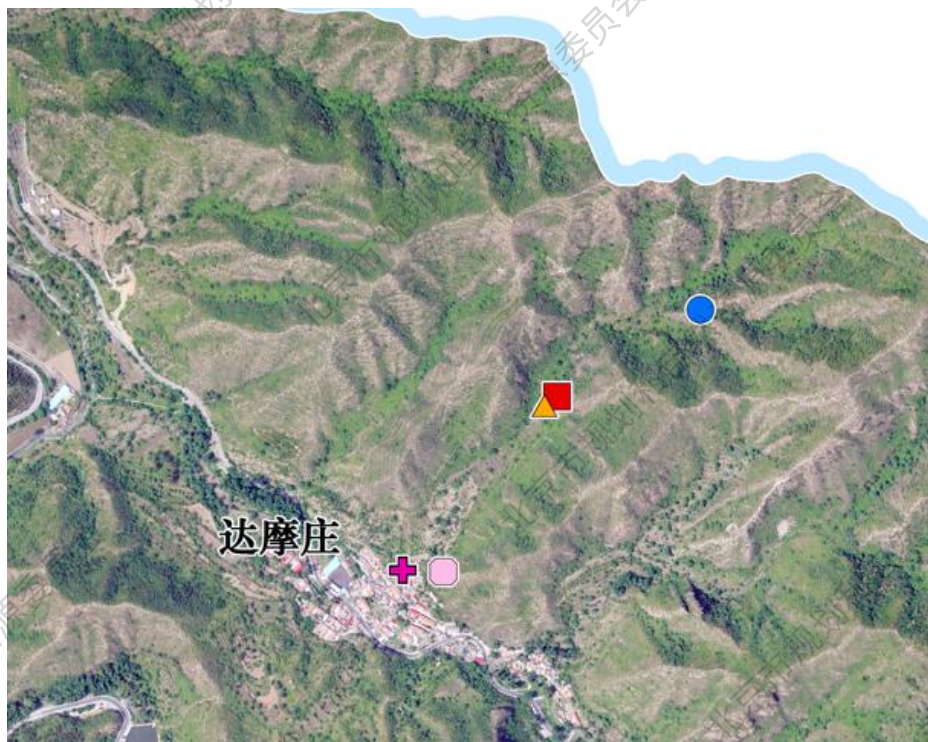

- a) 气象水文条件、物源变化等形成条件监测点宜布置在形成区；
- b) 流动动态要素、动力要素和输移冲淤等运动特征监测点宜布置在流通区；
- c) 泥石流流体物质组成及其物理性质等流体特征监测点宜布置在流通区和堆积区。


6、监测点运行

6.1 监测点选址

6.1.7 地面塌陷监测点的布设要求。

- a) 地面塌陷监测点布设范围应外延到地面塌陷影响区以外 50 米；
- b) 地面塌陷的监测点应布置在变形速率大、塌陷坑边缘、重要建筑设施等地段；

秋林铺村采空区仪器点位分布图

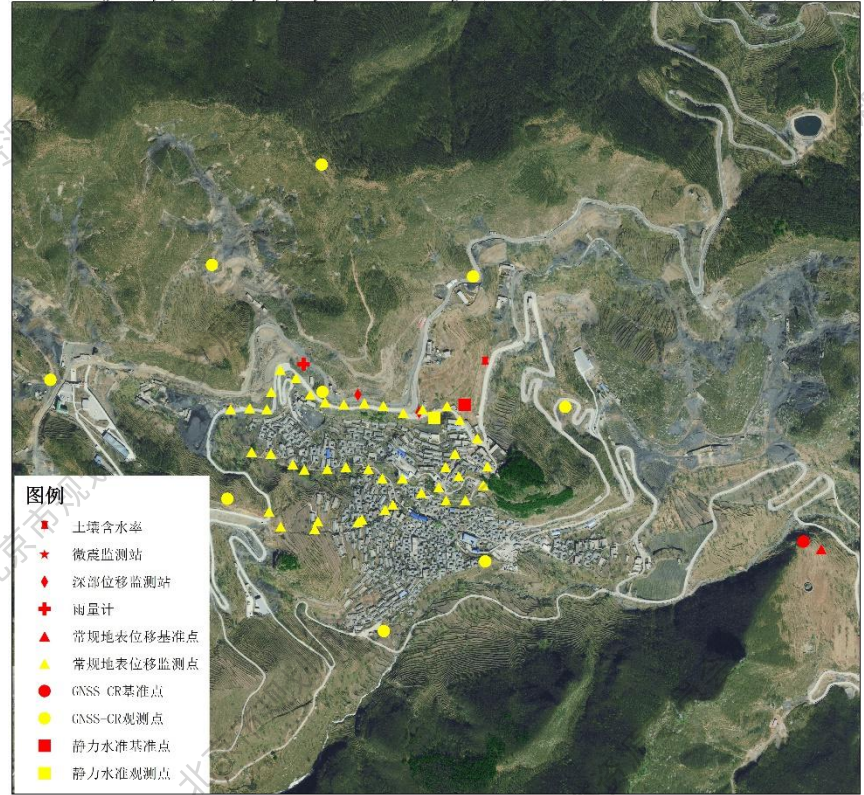

6、监测点运行

6.1 监测点选址

6.1.8 监测点建设完成后，应在**设备机箱或立柱**等显著部位牢固粘贴防水、防晒的二维码，**二维码**内容为监测点名称、点位、设备类型、建设时间、数据传输、维护维修情况。

6、监测点运行

北京市规划和自然资源委员会

设备详情

NO.1101171122060800010027
平谷区刘家店乡孔城峪村磕头沟雨量计0027

雨量计
经度 116°57'47.124" 纬度 40°13'51.996"
刘家店乡村北李红军家北侧泥石流

电池电压
14 伏(v)

环境温度
33.5 摄氏度(°C) [点击查看更多](#)

并开/关闭测试
关

最新采集时间
2023-06-07 08:30:41

最新采集值
时段雨量: 0mm [点击查看更多](#)
设备当前状态
维护中

看护人员
暂无
人员手机号

北京市规划和自然资源委员会

上午8:43

平谷区刘家店乡孔城峪村磕头沟雨量计...

24小时 12小时 6小时


时段雨量(mm)



显示异常数据

累计雨量(mm)	实时雨量(mm)	采集时间
0	0	2023-06-07 08:30:41
0	0	2023-06-07 07:30:41
0	0	2023-06-07 06:30:41
0	0	2023-06-07 05:30:41
0	0	2023-06-07 04:30:41
0	0	2023-06-07 04:06:41
0	0	2023-06-07 03:30:41
0	0	2023-06-07 02:30:41

6、监测点运行

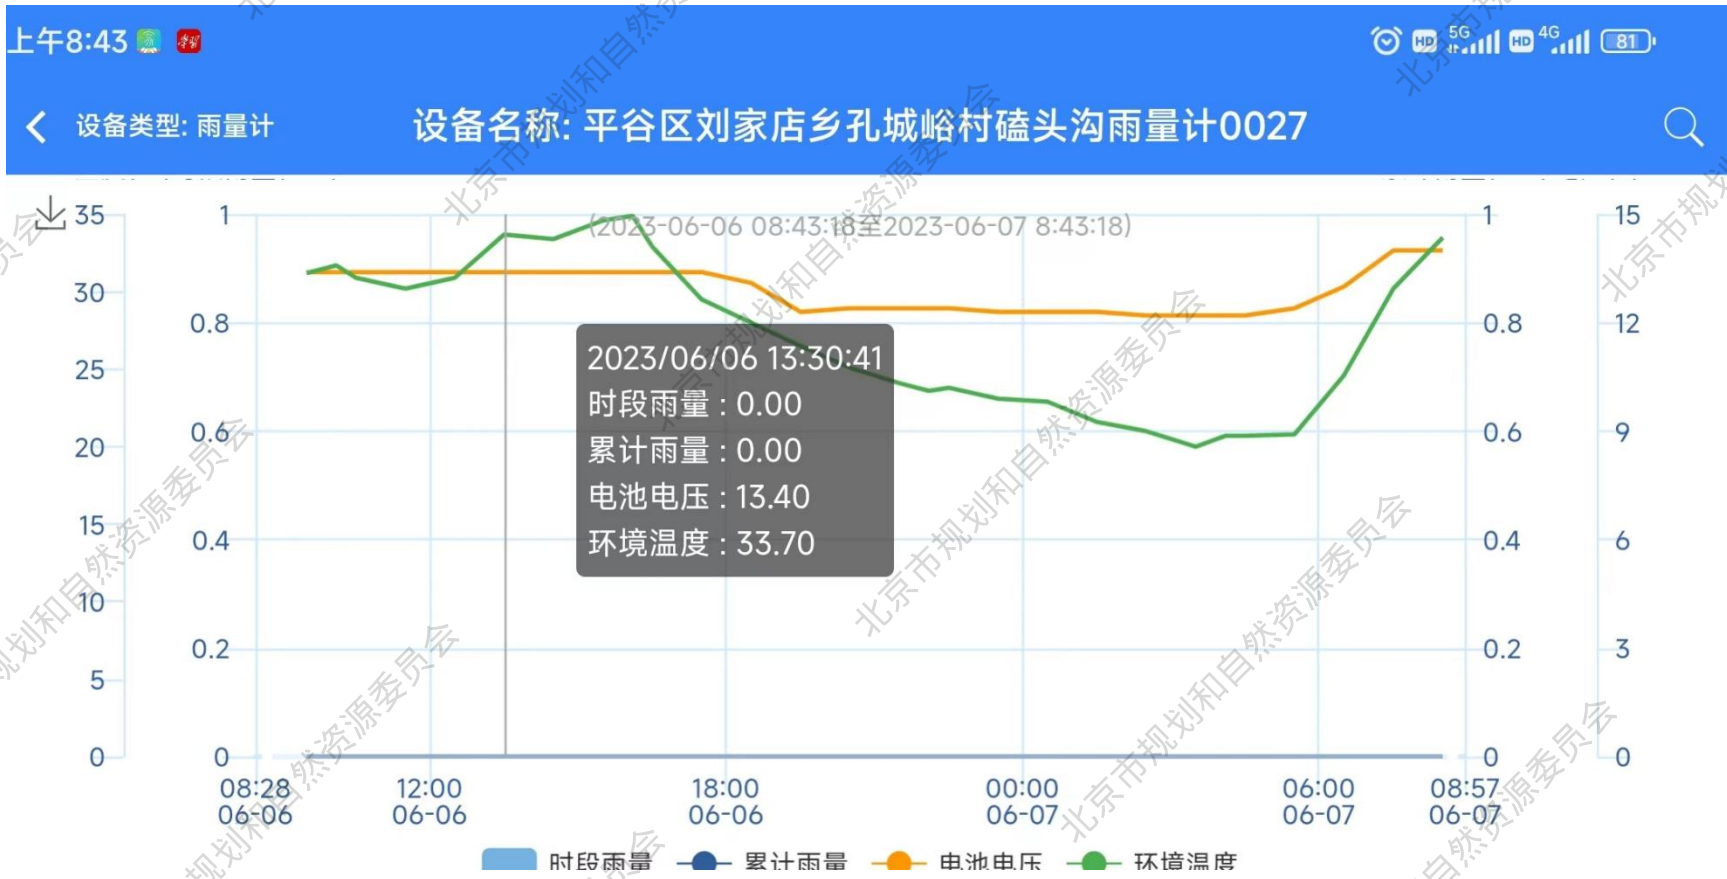

6、监测点运行

6.2 基本要求

6.2.1 监测点运行维护阶段以自然年为单位，**维护周期**分为三个阶段：汛前维护、汛中应急维修及汛后维护。（周期）

6.2.2 监测点运行应保证**数据的真实性、稳定性、时效性**，地质灾害气象风险黄色预警及以上时，应安排专业技术人员24小时值班**监视运行系统**，保证监测点正常运行。（数据可用）

6.2.3 监测点设备出现故障时，应及时进行故障诊断，提出维修建议，确保监测点正常运行。根据项目运行具体情况，运行维护单位应对**易损耗**的蓄电池、RTU、充电控制器、通讯模块、北斗接收机等**配件**做适量储存，保障维修的时效。（配件准备）

6.2.4 需要维修维护时，应及时联系**设备供应商派技术人员进行维修**；需要更换配件时，配件应与现场设备所用**配件一致或兼容**，并建立更换台账，包括但不限于原配件类型、规格、现配件型号、生产厂家、更换时间、质保期等。

（配件管理）

6.2.5 **无需更换配件或有备件的设备**应在5小时内完成维修，需更换配件但无备件库存的设备可以简化运行审批流程，先行采购配件更换再完成检测、审批等工作。（维修时效）

6、监测点运行要求

6.3.1 通用要求

6.3.1.1 供电系统检查与维护

6.3.1.2 系统导线和连接器检查与维护要求

检查系统各个模块之间导线应无老化现象，系统各个模块之间的导线须连接正常，连接器的绝缘性能符合设计要求。

6.3.1.3 通讯功能检查与维护要求

6.3.1.4 远程功能检查与维护要求

6.3.1.5 实时触发功能检查与维护要求

6.3.1.6 现场机时钟检查与维护要求

6.3.1.7 传感器检查与维护要求

6.3.1.8 其他检查与维护要求

本文件未涉及监测设备类型检查与维护要求可参照相关标准或仪器设备说明书。



6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.1 降雨量监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 降雨量传感器数据的分辨率应与设定值一致，常用降雨量设备分辨率为0.2毫米或0.5毫米；如小于设定值，须对雨量筒进行清洗或配件更换；降雨量数据测量误差应不大于 $\pm 2\%$ ；

b) 有降雨时数据传输频率应不低于1次/5分钟，无降雨时数据传输频率应根据实际情况设定，通常不低于1次/2小时；

c) 填写降雨量监测点维护记录表（表B.1）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.2 土壤含水率监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 土壤含水率直接测量误差应不大于 $\pm 2\%$ ，被测土壤校正时测量误差应不大于 $\pm 0.5\%$ ；

b) 土壤含水率未达到设定阈值时，数据采集频率应不低于1次/小时；达到设定阈值时，数据采集频率应不低于1次/5分钟；

c) 填写土壤含水率监测点维护记录表（表B.2）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.3 地表泥水位监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：

6.3.2.4 泥石流流速监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 当泥位计探头正下方放置精确高度的物件时，用串口进行一次通电测试的上报变化数据应和上述物件高度相符，测量范围一般为0.5米~30米，分辨率为毫米级；

b) 当泥水位变化值小于20厘米时，数据采集传输频率应不低于1次/2小时；变化值不小于20厘米时，数据采集传输频率应不低于1次/5分钟；

c) 泥位计立杆应无变形或倾斜；探头正下方1平方米范围内的沟道需保持平整、清洁，无树木、杂草遮挡；

d) 填写地表泥水位监测点维护记录表（表B.3）。

a) 泥石流流速数据测量误差应不大于 $\pm 1\%$ ，可测量范围一般为0.15~20米/秒，可测流速的最小水深不低于10厘米；

b) 未达到设定阈值时，泥石流流速传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；

c) 填写泥石流流速监测点维护记录表（表B.4）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.5 泥石流次声监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 泥石流次声测量范围一般为0帕~100帕，误差应低于±2帕；

b) 未达到设定阈值时，泥石流次声传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；

c) 轻轻晃动次声传感器，上报到监测平台的有效声压应变大；

d) 填写泥石流次声监测点维护记录表（表B.5）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.6 泥石流断线报警器监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 泥石流断线报警器在未发生泥石流的工况下应处于闭合状态；

b) 填写泥石流断线报警器监测点维护记录表（表B.6）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.7 视频监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 观看采集图像清晰度，如不清晰，应使用平台或者现场连接电脑调试至图像清晰；

b) 检查镜头及云台控制情况，如无法控制，应清理异物并重启视频监测设备；

c) 检查视频丢失及丢帧情况，如存在异常，应调试线路、稳压器、内部元件等；

d) 检查硬盘运行情况，如硬盘内视频无法回看，应调试硬盘接电处电压、格式化硬盘或更换硬盘。

e) 填写视频监测点维护记录表（表B.7）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.8 崩塌裂缝伸缩监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 崩塌裂缝伸缩位移分辨率应达到毫米级；姿态角度误差应低于0.5度；

b) 未达到设定阈值时，崩塌裂缝伸缩位移传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/秒；

c) 填写崩塌裂缝伸缩监测点维护记录表（表B.8）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.9 倾角监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



- 倾角传感器X、Y、Z各方向采集数据应符合参数要求；
- 倾角传感器监测数据应符合精度要求；
- 填写倾角监测点维护记录表（表B.9）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.10 激光测距监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 激光测距仪光束需能够瞄准标靶中心；

b) 激光测距仪实时触发设备数据上传功能应保持正常；

c) 激光测距仪数据应符合精度要求；

d) 填写激光测距监测点维护记录表（表B.10）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.11 GNSS监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) GNSS单点定位精度应优于1.5米，接收机各载波相位观测精度应优于1毫米，伪距应小于10厘米，基线精度水平一般为3毫米，垂直一般为5毫米；

b) 未达到设定阈值时，GNSS传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/15分钟；

c) 拍打GNSS接收机机头，上报的倾角加速度数据应有变化、接收机应触发加报模式；

d) 未涉及部分可参照GB/T 18214.1-2000的要求；

e) 填写GNSS监测点维护记录表（表B.11）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.12 地表裂缝位移监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 地表裂缝位移分辨率应达到毫米级，有效量程一般为0毫米~1米，测量精度一般低于 $\pm 0.1\%$ F.S.；

b) 未达到设定阈值时，地表裂缝位移监测传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；

c) 填写地表裂缝位移监测点维护记录表（表B.12）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.13 深部位移监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：

- a) 深部位移传感器各方向数据应齐全，各深度节点数据应符合参数要求，测斜探头角度分辨率一般应小于8秒（ ± 0.02 毫米/500毫米）；测量误差一般应小于或等于 $\pm 0.1\%$ F.S.；深部位移传感器数据变化值应在测斜探头阈值内，一般为 ± 30 度；↵
- b) 未达到设定阈值时，深部位移监测传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；↵
- c) 填写深部位移监测点维护记录表（表B.13）。↵

6.3.2.14 地下水位监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：

- a) 地下水传感器量程应满足监测孔内水位变幅需要，分辨率应小于或等于1.0厘米，适应的水位变化率不应低于40厘米/分钟，测量精度应优于 $\pm 1\%$ F.S.；↵
- b) 未达到设定阈值时，地下水位传输频率应不低于1次/10分钟；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/5分钟；↵
- c) 传感器探头应未被淤泥堵塞；如果堵塞，需清孔并取出探头悬挂固定到不受淤泥影响的位置；↵
- d) 当轻提传感器探头时，地下水位计上报数据变化值应与上提高度一致；当提出传感器探头至无水位置并静置一段时间后，上报数据应与预设初始值匹配；如发生变动，初始值应重新设定；↵
- e) 填写地下水位监测点维护记录表（表B.14）。↵

6.3.2.15 地下水渗压计监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：↵

- a) 地下水渗压量程主要为0.1兆帕、0.3兆帕、0.6兆帕、2.0兆帕，探头精度一般应优于 $\pm 0.15\%$ F.S.；↵
- b) 未达到设定阈值时，地下渗压传输频率应不低于1次/10分钟；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/5分钟；↵
- c) 井口保护箱外观应完好，井口悬挂装置应无锈蚀，地下渗压传感器安装位置应无变动，如发生变动，应重新设定初始值；↵
- d) 填写地下渗压计监测点维护记录表（表B.15）。↵

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.15 地下水渗压计监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：

- a) 地下水渗压量程主要为0.1兆帕、0.3兆帕、0.6兆帕、2.0兆帕，探头精度一般应优于 $\pm 0.15\%$ F.S.；
- b) 未达到设定阈值时，地下渗压传输频率应不低于1次/10分钟；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/5分钟；
- c) 井口保护箱外观应完好，井口悬挂装置应无锈蚀，地下渗压传感器安装位置应无变动，如发生变动，应重新设定初始值；
- d) 填写地下水渗压计监测点维护记录表（表B.15）。

6.3.2.16 远程应力监测点运行应对下列进行维护和检查，并填写记录表：

- a) 远程应力量程一般应为1500~2000千帕，精度应优于 $\pm 0.05\%$ F.S.；
- b) 未达到设定阈值时，远程应力传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；
- c) 填写远程应力监测点维护记录表（表B.16）。

6.3.2.16 远程应力监测点运行应对下列进行维护和检查，并填写记录表：

- a) 远程应力量程一般应为1500~2000千帕，精度应优于 $\pm 0.05\%$ F.S.；
- b) 未达到设定阈值时，远程应力传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；
- c) 填写远程应力监测点维护记录表（表B.16）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.17 静力水准监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：

- a) 静力水准有效量程一般为300毫米，测量精度应优于 ± 1 毫米；
- b) 未达到设定阈值时，静力水准传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；
- c) 传感器储液罐内应有 $1/2 \sim 2/3$ 的防冻液和150毫升的硅油，必要时补充防冻液；传感器内部或导气管内应无气泡，导气管或传感器内部如有气泡，应将其排出；水准仪基准点和观测点之间水管接头应无破损漏液现象，电缆应无破损；
- d) 运维后现场直连采集10组数据、远程端采集10组数据，若两组数据波动均在精度范围内、能够相互印证且吻合历史数据，则判断设备采集传输正常；
- e) 未涉及部分可参照GB/T 12897的要求；
- f) 填写静力水准监测点维护记录表（表B.17）。

6.3.2.18 CR监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：

- a) CR监测点应保持内部清洁、排水通畅、无积水、无尘土、无植被残片等杂物堆积，表面无氧化、污染，周边无植被和其他遮挡物；
- b) CR监测点角反射器外观结构无变化、外观几何精准无误，各面几何角度误差应小于或等于0.5度，表面无鼓包、弯曲、变形等现象；
- c) CR监测点的布设控制方位误差应在1度以内；
- d) 填写CR监测点维护记录表（表B.18）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.19 微震监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：

- a) 微震波形频率应保持均匀，无明显的脉冲突跳现象；振幅及能量应处于正常范围，微震频带宽一般为1赫兹~20赫兹；↵
- b) 未达到设定阈值时，微震传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；↵
- c) 微震现场机应具有存储30天以上数据和自动补发数据功能；↵
- d) 运维时主机应根据仪器说明书判断其工作状态；↵
- e) 维护后微震各深度节点传感器应在线，保证电脑服务器和现场监测设备通讯正常；↵
- f) 填写微震监测点维护记录表（表B.19）。↵

6.3.2.20 沉降监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：

- a) 采用分层沉降仪进行深部位移监测，精度应优于1毫米，磁环距管口深度进程和回程读数差小于1.5毫米；↵
- b) 未达到设定阈值时，深部位移监测传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；↵
- c) 传感器检查维护时，用一沉降环套住探头从上至下移动，检查探头与仪器是否正常工作；↵
- d) 填写沉降监测点维护记录表（表B.20）。↵

6.3.2.21 土压力监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：

- a) 土压力测量范围一般为0~1000千帕，测量精度应优于 $\pm 0.1\%$ F.S.；↵
- b) 未达到设定阈值时，土压力监测传输频率应不低于1次/2小时；达到设定阈值时，传输频率应不低于1次/分钟；↵
- c) 填写土压力监测点维护记录表（表B.21）。↵

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.3.2.22 预警警示装置监测点运行应进行下列维护和检查，并填写记录表：



a) 预警喇叭设备应保持在线状态；

b) 预警喇叭人工发送预警信息功能应保持正常状态；

c) 预警喇叭和隐患点监测设备的数据预警应保持联动状态；

d) 填写预警警示装置监测点维护记录表（表B.22）。

6、监测点运行要求

6.3.2 专项要求

6.4 监测点人工看护要求

6.4.1 监测点人工看护工作应贯穿全年，汛期现场查验半月一次，非汛期可每月一次。

6.4.2 人工看护内容主要是对设备外观的完整性、裸露线的连通性和周边环境进行检查。

6.4.3 看护人员应及时填写野外设备查验记录表，发现问题及时电话告知运行管理单位并记录。

6.5 运行质量控制

6.5.1 为保证野外监测点正常运行，降低设备的使用管理成本，提高设备能效与精度，运行过程中应按照运行流程和技术要求执行。

6.5.2 汛期监测点运行维护工作应以旬报、月报形式向运行管理单位提供总结资料，内容主要为完成工作量、存在问题、解决方案及工作建议。

6.6.3 对运行阶段完成的维修、维护工作，应组织专家进行现场与室内资料验收。

6、监测点运行要求

DB11/T 2043—2022

表 B.23 监测点人工看护记录表

区名	乡镇名称	行政村名	自然村名	监测点类型			看护人姓名	联系电话
看护记录（如所列事项正常请在空格内打√，有问题打×，并电话报联系人）								
看护时间	1月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	2月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	3月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	4月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	5月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	6月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	6月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	7月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	7月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	8月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	8月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	9月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	9月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	10月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	11月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分
看护时间	12月__日	仪器外观	太阳能板遮挡		周边环境		上报时间	__月__日__时__分

如有异常状况，2小时内上报情况，联系人姓名：

注：汛期每月到现场看护两次(上旬和下旬各一次)，非汛期每月看护一次。根据需求，对设备进行机动检查。

6、监测点运行要求



7、网络设备运行

7.1 组成

网络设备由服务器、北斗指挥机、存储设备和网络通讯设备等组成，其均应放置于专门建设的机房统一管理，机房环境需满足国家三级等保要求。

7.2 功能

网络设备具备实现数据的接收、分析、数据库录入功能。

7.3 服务器运行要求

7.3.1 硬件检查

每日对机房服务器进行巡检，依次查看服务器前后指示灯、服务器电源指示灯、硬盘设备活动指示灯、网卡指示灯、系统过热报警灯有无异常，细听有无异常噪声和报警音。

7.3.2 系统运行检查

每日检查系统运行情况，依次查看系统日志、服务器内存、磁盘空间、CPU使用率、进程状态等有无异常。定期检查系统是否需要升级或更新补丁，查杀病毒，并对系统盘进行垃圾清理与维护。

7.3.3 设备清洁

每半年对服务器灰尘进行开盖清理，使用机房专用清洁设备重点对主板、插接件、风扇、箱体表面、外围插头插座、电源部位进行清洁除尘。

7、网络设备运行

7.4 北斗指挥机运行要求

7.4.1 硬件检查

定期查看主机面板波束指示灯、发射指示灯、电源指示灯是否正常，检查天线、电源线、串口连接线与主机的连接情况是否完好；确认IC卡是否有污损，安装方向是否正确，卡槽是否接触良好，并对表面污垢进行清洁。

7.4.2 功能检查

运行自检程序，检查每张IC卡的状态信息、接收功率状况等，查看是否需要升级软件等，每半年通断电一次，进行定位及通讯操作。

7.5 存储设备运行要求

7.5.1 日常检查

每日检查磁盘阵列运行情况，检查各项工作指示灯是否异常，查看磁盘使用情况、磁盘读写速度，即时备份发生变动的文件，定期进行硬盘备份及磁盘整理。

7.5.2 设备清洁

定期除尘，使用真空吸尘器清除磁盘阵列插槽和孔隙间的灰尘，使用蘸湿的软布擦拭存储器机盖。

7、网络设备运行

7.6 网络通讯设备运行要求

7.6.1 硬件检查

检查设备指示灯、设备过热报警灯和网络接口指示灯是否异常。

7.6.2 功能检查

检查网络安全设备内的病毒库、应用特征库、入侵防御、病毒过滤和漏洞扫描等系统是否需要升级；入侵防御、病毒防护、应用防护、安全审计和漏洞扫描等系统授权是否到期；漏洞补丁和病毒库分发是否正常，安装是否成功；应及时更新网络拓扑图，网络发生更改时应实时记录和备份。

7.6.3 数据传输和存储要求

7.6.3.1 监测站应采用光纤接入，带宽应高于150兆，以保证数据的快速传输；视频监控点应采用光纤接入，带宽应高于10兆，以保证300万像素的视频流实时传输。

7.6.3.2 其他监测点可采用物联网卡进行数据传输，单卡流量一般应控制在每月150兆以内。

7.6.3.3 组建至少2组具备灾备功能的硬盘或磁盘阵列，且其容量不小于10年数据存储要求。

7.6.3.4 数据接收配备独立服务器及软件，并对数据接收软件进行日常检查、更新及备份。

8、成果编制

8 成果编制

8.1 成果主要包括运行报告和维护记录两部分。

8.2 报告编写内容及格式应按附录A执行。

8.3 监测设备维护记录要求宜按附录B表B.1~B.23执行。

DB11/T 2043—2022

附录 A
(规范性)
成果报告编写提纲

第一章 前言

内容主要包括项目基本情况、工作部署以及上一年度工作完成情况。

第一节 任务来源、目标及任务

内容主要包括项目任务来源、目标及工作任务。

第二节 工作方法、工作时间及工作人员

内容主要包括项目采用的工作方法、各项任务开展的时间及人员配置情况。

第三节 完成工作量及质量评述

内容主要包括项目完成的工作量以及完成工作的质量情况。

第二章 监测点维护

内容主要包括监测点汛前、汛中、汛后维护，人工看护以及通讯保障等情况。

第一节 监测点汛前维护

内容主要包括供电系统、数据传输系统、时间校准、平安报功能、现场软件、传感器、精度校准等汛前维护情况。

第二节 监测点汛中维护

内容主要包括汛中监测设备故障情况、原因以及维护结果等总结。

第三节 监测点汛后维护

内容主要包括供电系统、数据传输系统、时间校准、平安报功能、现场软件、传感器等汛后维护情况。

第四节 监测点人工看护

内容主要包括人工看护频次、看护记录及看护效果等。

第五节 监测点通讯维护

内容主要包括通讯保障措施、通讯运行情况。

第三章 监测站维护

内容主要包括监测站日常维护和专业设备维护情况。

第一节 监测站日常维护

内容主要包括监测站安全、保洁、用水、用电等日常运行相关维护内容。

第二节 监测站专业设备维护

DB11/T 2043—2022

附录 B
(资料性)
监测点维护记录表

表 B.1 降雨量监测点维护记录表

位置	乡镇		行政村		自然村	点名
	坐标	X	Y	记录人		
RTU 编号	维护时间		记录人			
照片编号						
序号	检查项目		检查结果		处置措施	
1	外观有无损坏		有口	无口		
2	供电系统维护					
2.1	太阳能板是否破损		是口	否口		
2.2	太阳能板有无树木遮挡		有口	否口		
2.3	太阳能电液面接触测试		有口	否口		
2.4	太阳能板空载电压		___V			
2.5	蓄电池有无漏液、破膜、变形		有口	无口		
2.6	蓄电池电压		___V			
2.7	蓄电池充电电流 (100毫安)		___mA			
2.8	充电控制器指示灯是否正常		是口	否口		
2.9	电源管理模块空载电流		___mA			
2.10	电源管理模块 S1-S5 通断电压		S1: ___ S2: ___ S3: ___ S4: ___ S5: ___			
2.11	线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否连接		是口	否口		
3	数据传输功能检查与维护					
3.1	通信模块工作指示灯		正常口	故障口		
3.2	GPS 功能测试		正常口	故障口		
3.3	北斗机工作指示灯		正常口	故障口		
3.4	北斗通信测试		正常口	故障口		
4	时间校准检查与维护		北京时间： 现场机器时间：			
5	定时平安报功能检查		正常口	故障口		
6	软件升级与维护		原程序版本： 新程序版本：			
7	报警阈值检查与维护 (汛前)		设定阈值：			
8	雨量筒清洗 (汛前)					
8.1	承雨口清洗		有口	否口		
8.2	翻斗清洗		有口	否口		
8.3	翻斗灵活性检查		正常口	故障口		
8.4	精度测试 (100ml 清水缓慢倒入承雨口)		上报雨量值：			

自检：
14

互检：

审核人：

DB11/T 2043—2022

表 B.12 地表裂缝位移监测点维护记录表

位置	乡镇		行政村		自然村	点名
	坐标	X	Y	记录人		
RTU 编号	维护时间		记录人			
照片编号						
序号	检查项目		检查结果		处置措施	
1	外观有无损坏		有口	无口		
2	供电系统维护					
2.1	太阳能板是否破损		是口	否口		
2.2	太阳能板有无树木遮挡		有口	否口		
2.3	太阳能电液面接触测试		是口	否口		
2.4	太阳能板空载电压		___V			
2.5	蓄电池有无漏液、破膜、变形		有口	无口		
2.6	蓄电池电压		___V			
2.7	蓄电池充电电流 (100毫安)		___mA			
2.8	充电控制器指示灯是否正常		是口	否口		
2.9	电源管理模块空载电流		___mA			
2.10	电源管理模块 S1-S5 通断电压		S1: ___ S2: ___ S3: ___ S4: ___ S5: ___			
2.11	线路检查，导线是否老化，各模块间导线是否连接		是口	否口		
3	数据传输功能检查与维护					
3.1	通信模块工作指示灯		正常口	故障口		
3.2	GPS 功能测试		正常口	故障口		
3.3	北斗机工作指示灯		正常口	故障口		
3.4	北斗通信测试		正常口	故障口		
4	时间校准检查与维护		北京时间： 现场机器时间：			
5	定时平安报功能检查		正常口	故障口		
6	软件升级与维护		原程序版本： 新程序版本：			
7	报警阈值检查与维护 (汛前)		设定阈值：			
8	雨量筒清洗 (汛前)					
8.1	承雨口清洗		有口	否口		
8.2	翻斗清洗		有口	否口		
8.3	翻斗灵活性检查		正常口	故障口		
8.4	精度测试 (100ml 清水缓慢倒入承雨口)		上报雨量值：			

自检：

互检：

审核人：